



INCENDIE EN PRÉSENCE D'ENGRAIS

GDO 2019

Mémo




RISQUES



CONDUITE À TENIR

1

ÉTABLIR UN PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ

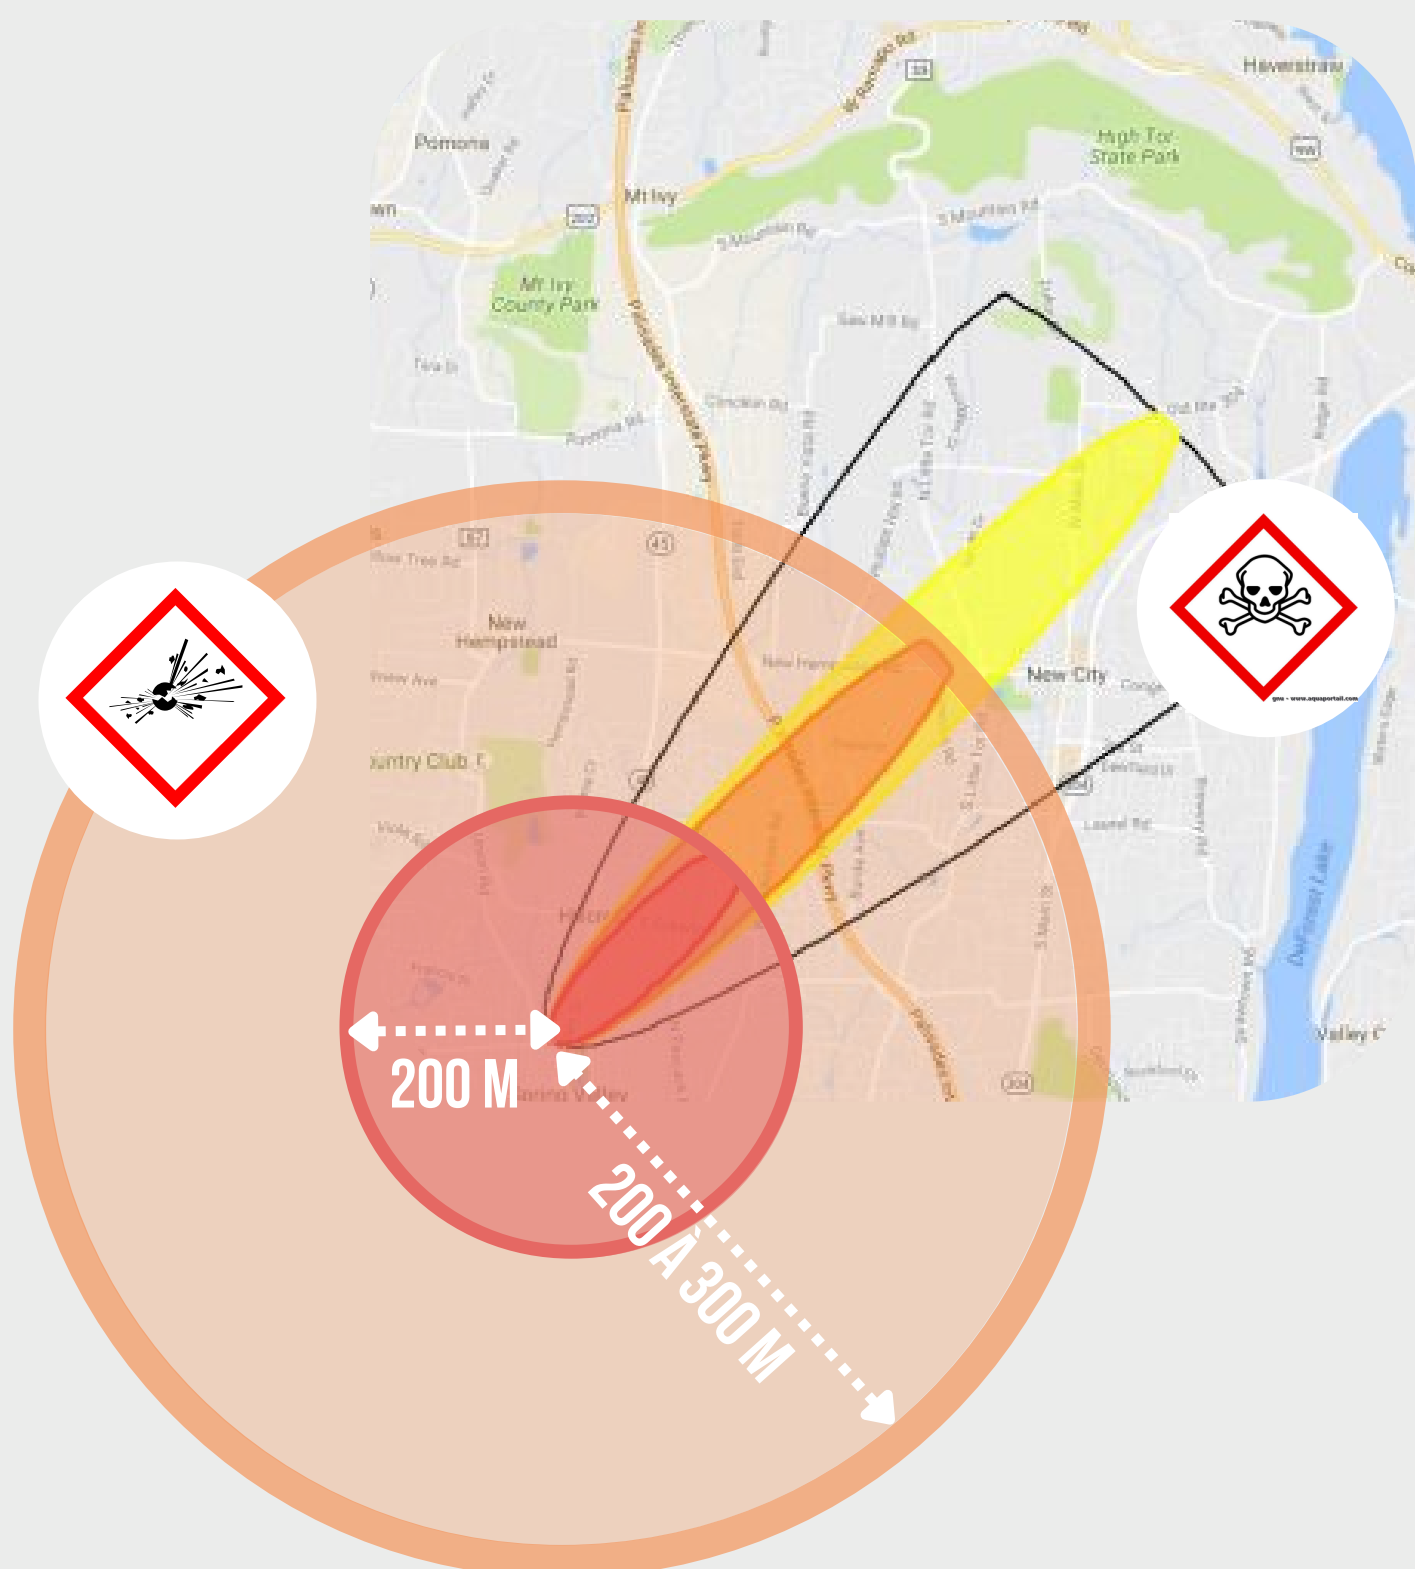

2

PROTÉGER ET/OU ÉCARTER LES ENGRAIS NON CONTAMINÉS

Eviter l'accumulation d'engrais fondu dans un milieu confiné

DÉSENFUMER LES VOLUMES DE STOCKAGE

3

ATTAQUER MASSIVEMENT LE FOYER À L'EAU

+ Utilisation de lances auto-propulsantes



DÉBIT MINIMAL : 1000 litres par minute pour 6 tonnes d'engrais



Les quantités d'eau doivent diminuer avec la baisse d'intensité du foyer afin de limiter le risque de formation d'une **croûte** en surface de l'engrais.

4

DEMANDER LE RENFORT D'ÉQUIPES SPÉCIALISÉES



5

LIMITER LE RISQUE DE POLLUTION ET SE PROTÉGER DU RISQUE TOXIQUE



- Fixer les lances afin de limiter l'exposition du personnel
- Procéder à des rétentions et au contrôle des eaux polluées par la CMIC
- Eviter le contact du personnel avec les eaux polluées

6

SE PRÉMUNIR DE TOUT TRANSFERT DE CONTAMINATION



Décontamination sommaire des EPI : brossage des tenues, rinçage des ARI et des chaussants



Rappel des règles d'hygiène : nettoyage des mains et du visage des intervenants

7

ASSURER LA REMONTÉE D'INFORMATION

Vers les services spécialisés du milieu aquatique et les autorités (mairie, préfecture).



Sources : GDO Interventions en milieu agricole 2019

Contributeur : Barbara Fournival (SDIS31)

Dernière mise à jour : avril 2022

www.plateforme-apis.fr

