

 Service Formation- sports	F.M.P.A.	FDF
	Transformation de la lance du dévidoir tournant en 2 lances 150 après ou sans prolongement	Manœuvrants : 1 à 5 Matériel : 1 CCF / CCR Formateur : 1

Documents de références à consulter : GDO - GTO feux espaces naturels et mémento Feux de Forêts SDIS 01

Objectif du thème :

L'objectif est d'entraîner les personnels à l'établissement de la lance du dévidoir tournant et ses manœuvres associées avec le CCF ou CCR du CIS :

- à l'établissement de la LDV du dévidoir
- au prolongement de l'établissement
- à la transformation de l'établissement en 2 lances 150.

Idée de manœuvre :

- 1 : les réaliser en décomposée
- 2 : les enchaîner les unes après les autres.

Consignes au formateur : (Il peut jouer le rôle du chef d'agrès).

Consignes à l'équipage par le chef d'agrès :

- « Établissement de la LDV du dévidoir »
- « Prolonger l'établissement »
- « Transformation de l'établissement en 2 lances 150 :
- « Chef d'équipe, 1er point d'attaque ici. Établissez »
- « Équipier, 2ème point d'attaque ici. Établissez ».

Logistique à prévoir :

- Dévidoir tournant de 45
- Claie de portage de 45
- Claie de portage de 25.

Véracité des réactions immédiates de l'équipage :

Le Chef d'agrès veille à la permanence de l'eau dans l'établissement, il demande au besoin au conducteur d'augmenter la pression.

Le conducteur assure la permanence de l'eau de l'engin et avise régulièrement le Chef d'agrès du niveau de la tonne. La fermeture de l'établissement ne se fait qu'une fois que le(s) tuyau(x) de transformation est (sont) établi(s).

Le noyage des lisières s'effectue **2/3 dans la partie brûlée et 1/3 dans la partie non brûlée.**

Pour éviter les blessures (entorse / fracture) on ne court, on ne saute jamais en milieu naturel.

Sécurité pendant l'exercice	Reconnaître le site de manœuvre et identifier les dangers potentiels (structures, trous, énergies, ligne HT...)
	Sécurité pour le personnel : Tenue : EPI, bottes à glissières. Hydratation du personnel, prévention du coup de chaleur à l'exercice. Risques pendant l'exercice : Inhérents à l'exercice. Descendre de l'engin uniquement lorsque tous les engins sont à l'arrêt. Ne pas sauter, ne pas courir. Autres points de sécurité à envisager par le formateur : Accident pendant le transit et stationnement du CCF - CCR - des engins sur la voie publique

Informations complémentaires « sécurité » :

Air respirable : 10 min d'autonomie

Autoprotection : réserve de sécurité de 300 litres avec pompe électrique

Lance queue de paon : 500 l/min à 6 bars, régime moteur du CCF à 1200 tours / min minimum

Masque de repli : environ 7 min d'autonomie, gonfler le poumon d'air de 5 l avant de le coiffer.

RAPPEL DES MANŒUVRES

« Établissement de la lance du dévidoir tournant jusqu'à 120 m »



CA : Prend la lance et la vanne d'arrêt, déroule l'établissement et attaque le feu.


CE : Se place au 1er raccord, aide à l'établissement, prend la lance et remplace le CA pour l'extinction.

Eq : Prend le 2ème raccord, aide à l'établissement ; puis retourne au CCF et rapporte la claie de 45 au point d'attaque.

Cond : Donne et réceptionne le matériel.

1/ Prolongement de la lance du dévidoir :

« Prolonger l'établissement »

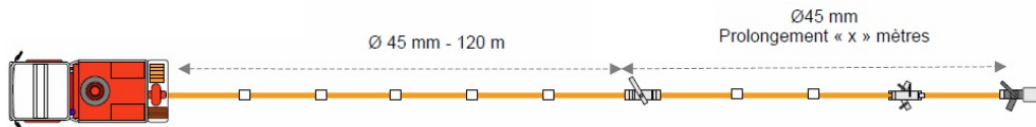

CA : Donne l'ordre de prolonger l'établissement, reprend la lance.

Eq : Déroule 2 tx 45, retourne au CCF et rapporte la claie de 25.

CE : Déroule 1 tx 45, établit la division et annonce "division établie".

CA : Ferme la vanne d'arrêt, démonte sa lance, raccorde le prolongement, ouvre la vanne d'arrêt et se rend au nouveau point d'attaque.

CE : Déroule 1 tx 45 après la division et ouvre celle ci sur ordre du CA et reprend sa place à l'extinction.

Cond : Donne et réceptionne le matériel.


MANŒUVRES ASSOCIEES.

2/ Transformation de la lance du dévidoir en 2 lances 150 après prolongement :

« Transformation de l'établissement en 2 lances 150 »

« 1^{er} point d'attaque, ici »

« 2ème point d'attaque, ici »

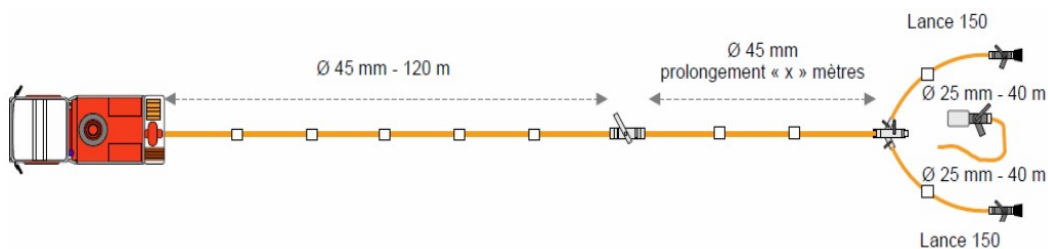


CA : Donne l'ordre de transformer l'établissement avec 2 lances 150, désigne les 2 nouveaux points d'attaque. Démonte la lance 500 si besoin.

CE : Redonne la lance au CA ; établit 1 lance 150 avec 2 tx 25.

Eq : Établit 1 lance 150 avec 2 tx 25.

CA : Ouvre la division et démonte sa lance, au besoin.

2 bis/ Transformation de la lance du dévidoir en 2 lances 150 sans prolongement :

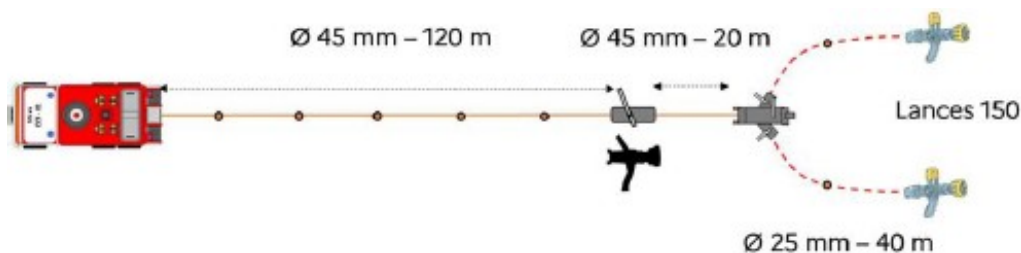

Eq : Retourne au CCF et rapporte la claie de 25 + 1 tuyau de 45 ;

Déroule le tuyau 45, établit la division et annonce " division établie ".